


pressostat

afrimning  
termostat

kabel 12x0,5+skærm

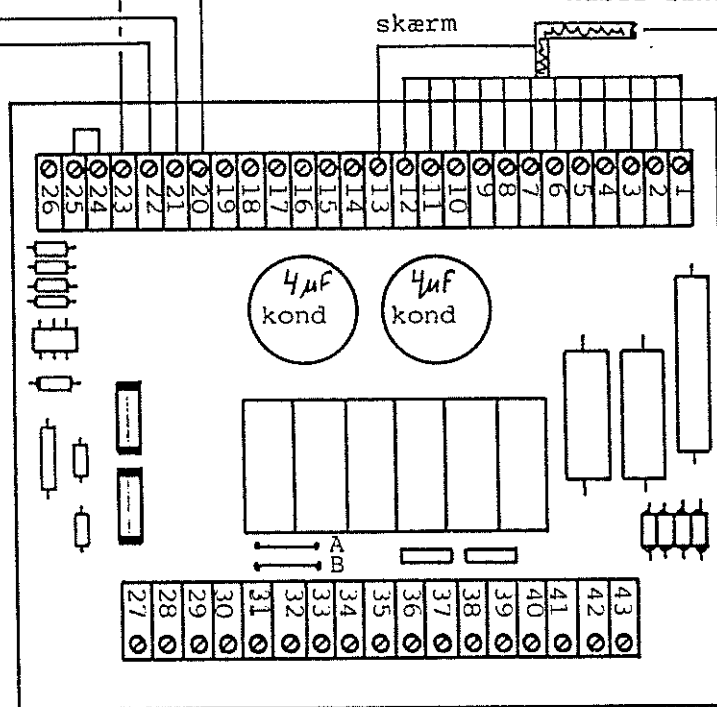

6/2075 E-1








Reholmsvej 10 · DK-2620 Albertslund


515 VP med

Villa Optima.

Tegn. nr. 1.




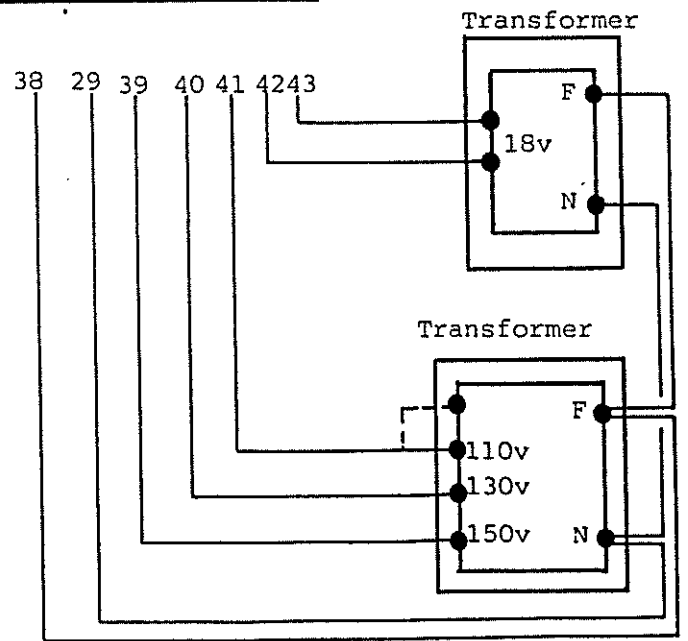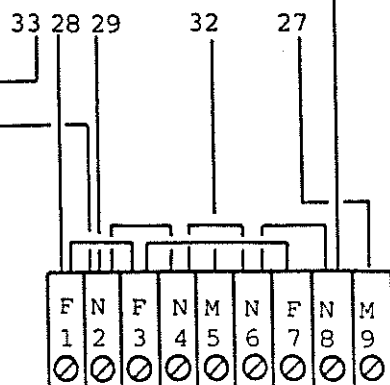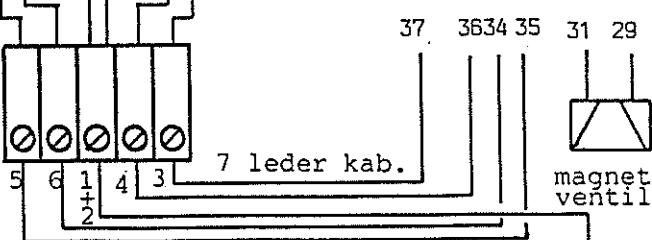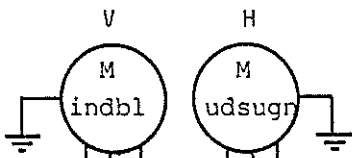

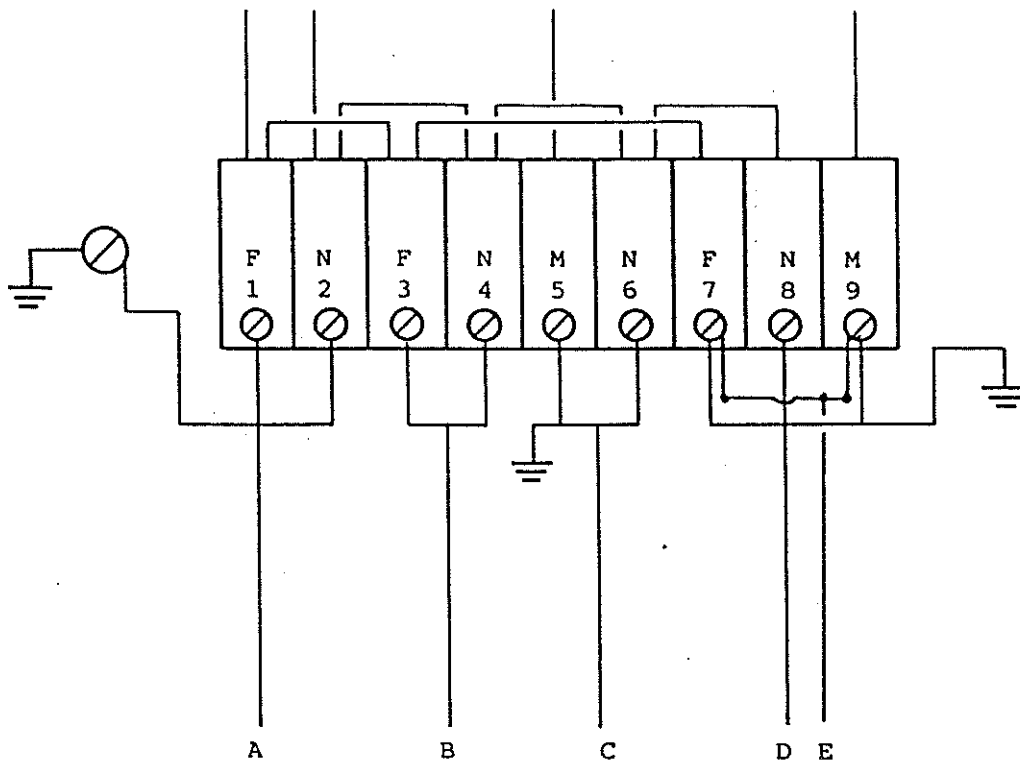27/6-91







- A= Net 220v+jord 10 A  
 B= Til el. tracing af afløb  
 C= Til evt. EL eftervarmeplade 220V MAX 1200 W  
 D= Til evt. Genvex emhætte  
 E= Til evt. kanaltermostat for tørretumbler

FORBINDELSE AF FØLERE

- Afkastføler  Til kl.14 og 15 på print  
 Indbl. føler  til kl. 14 og 16 på print  
 Udsugn. føler  til kl. 14 og 17 på print  
 friskl. føler  til kl. 14 og 18 på print  
 Rumføler  til kl. 14 og 5 på print

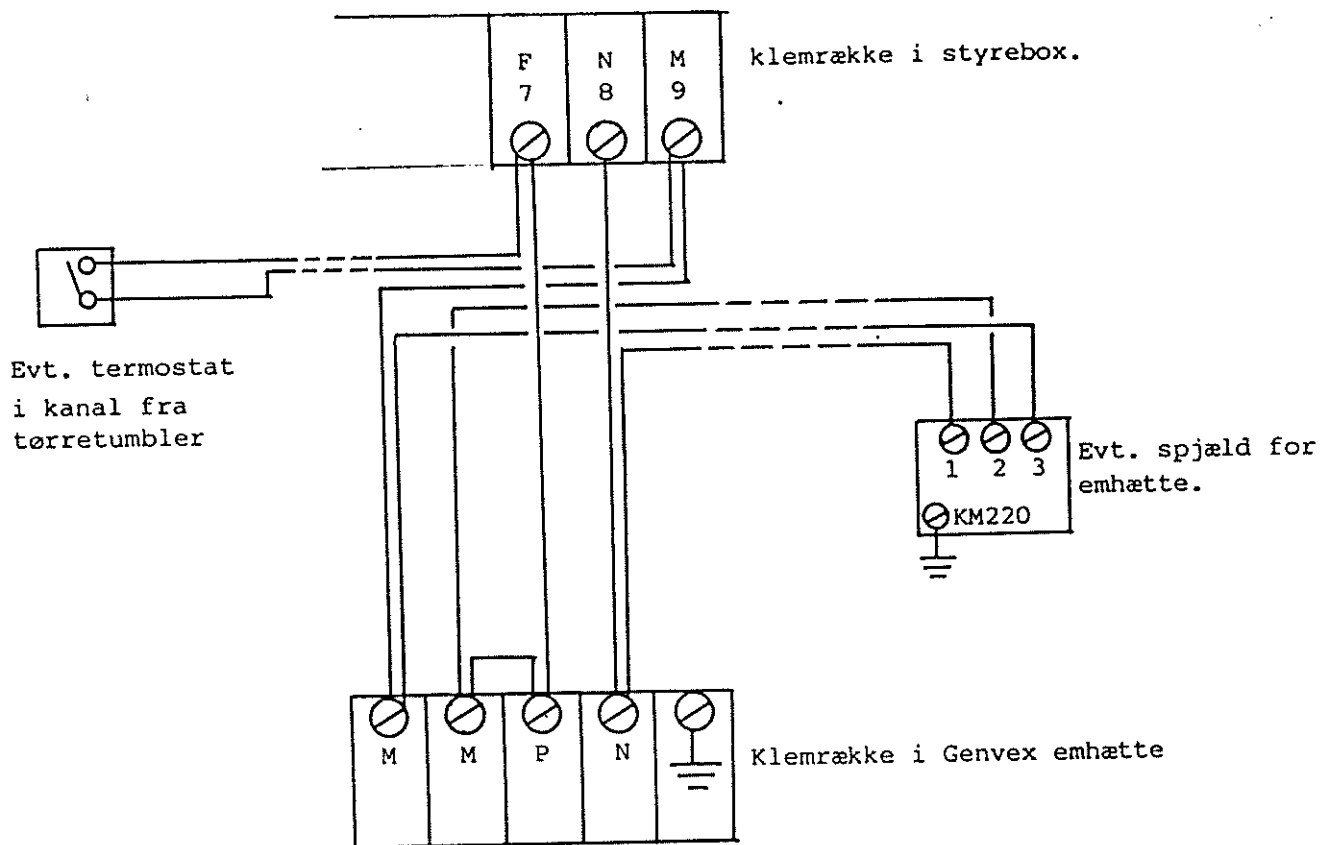


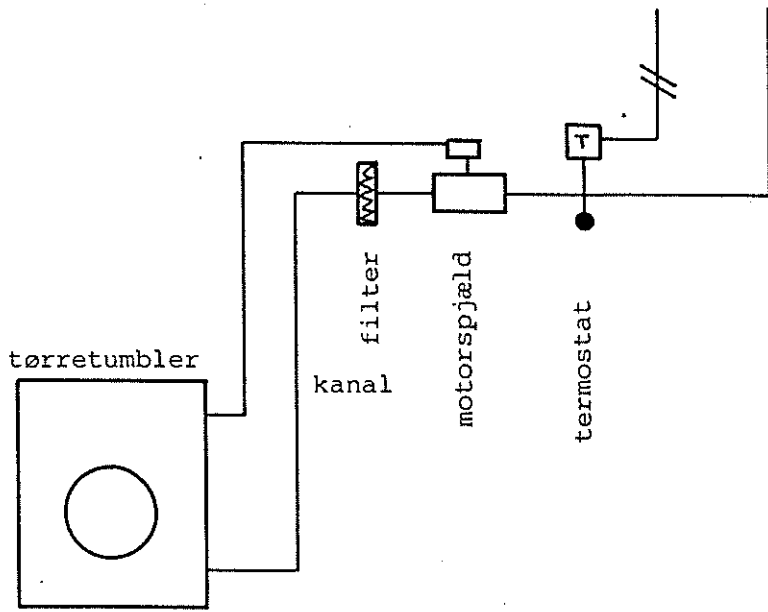


- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27

L1 - 220V - 50 Hz

Print Optima Villa

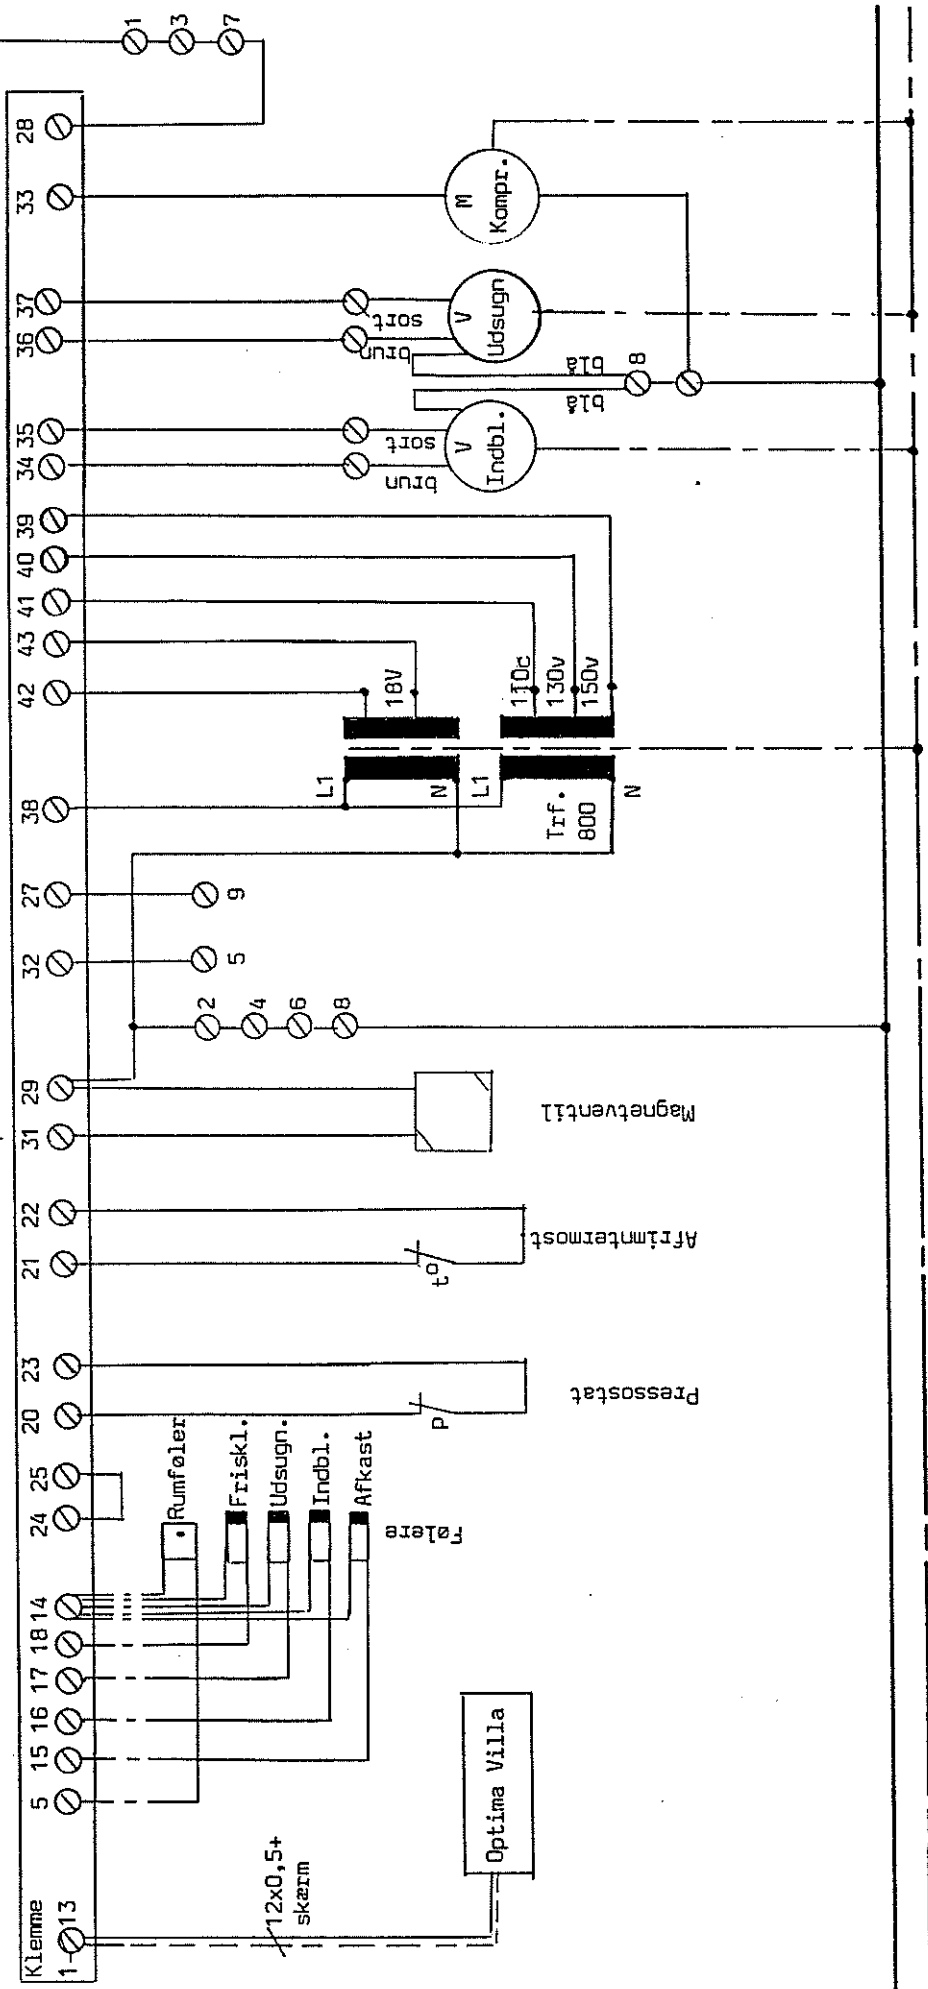

 <b>Genvex</b> Genvex Klimateknik A/S Rokøksvej 10 · DK-2620 Albertslund	DATO REV. DATO	NAVN fmp TEKN. NR.	515 VP Optima villa	SIDE <b>6.</b>

N