


pressostat

afrimning
termostat

kabel 12x0,5+skærm



skærm

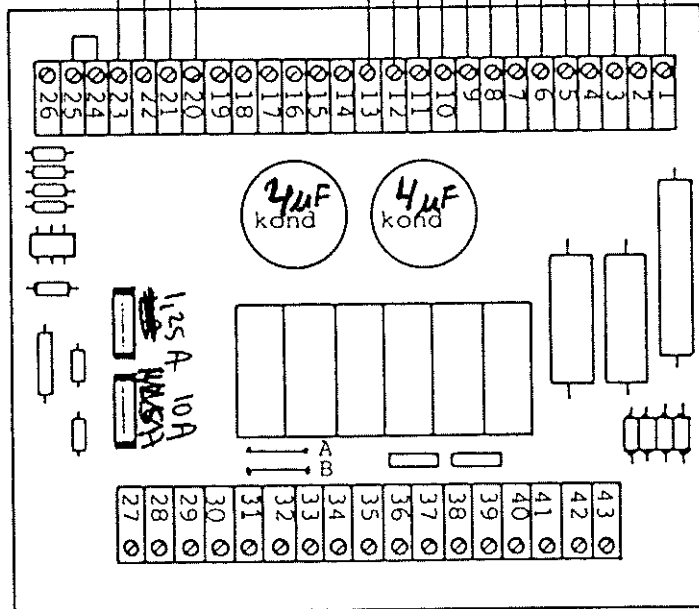

El-afd.

Genvex
Genvex Klimateknik A/S
Roholmevej 10 - DK-2620 Albertslund

~~315/307 VP med~~
Villa Optima.
Tegn. nr. ~~304~~
515 VP

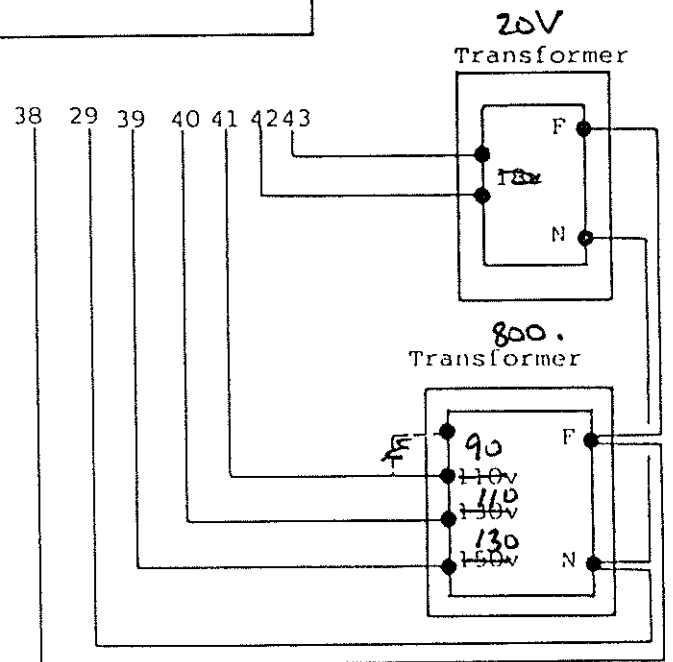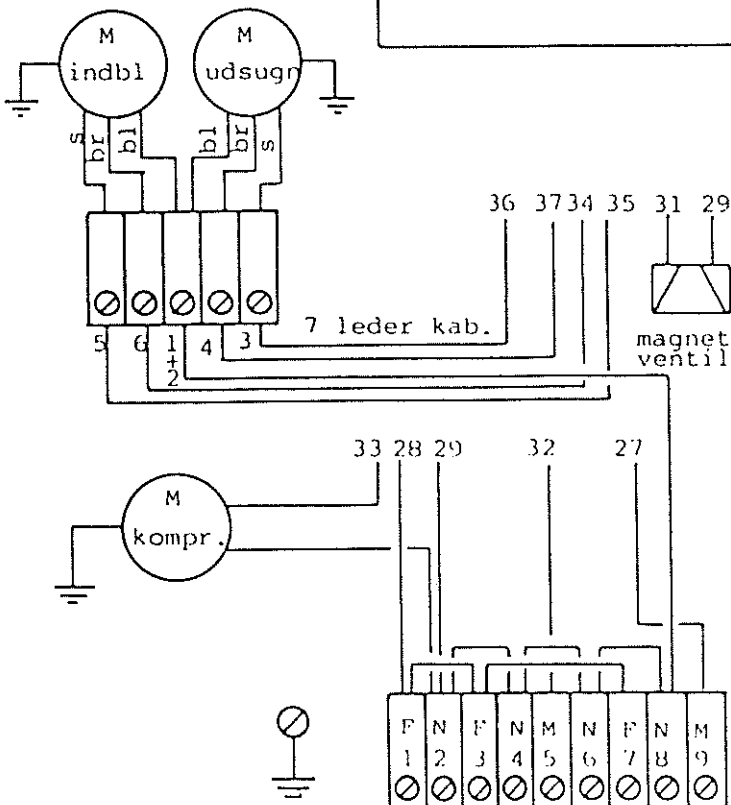

FORBINDELSE AF FØLERE

Afkastføler Til kl.14 og 15 på print.
Indbl. føler til kl. 14 og 16 på print
Udsugn. føler til kl. 14 og 17 på print
friskl. føler til kl. 14 og 18 på print
Rumføler til kl. 14 og 5 på print



Genvex
Genvex Klimateknik A/S

Halskøvej 10 - DK-2620 Albertslund

~~VP med~~ VP med

Villa Optima.

Tegn. nr. 304