



Kunde :

Ordre Nr. :

Type : Vanvex 290

Serie nr. :

Genvex Ref.:


Deres ref. :

Konstruktør: KS


Rev. dato : 16-10-2000

Dato : 16-01-2007


Montage-tegning

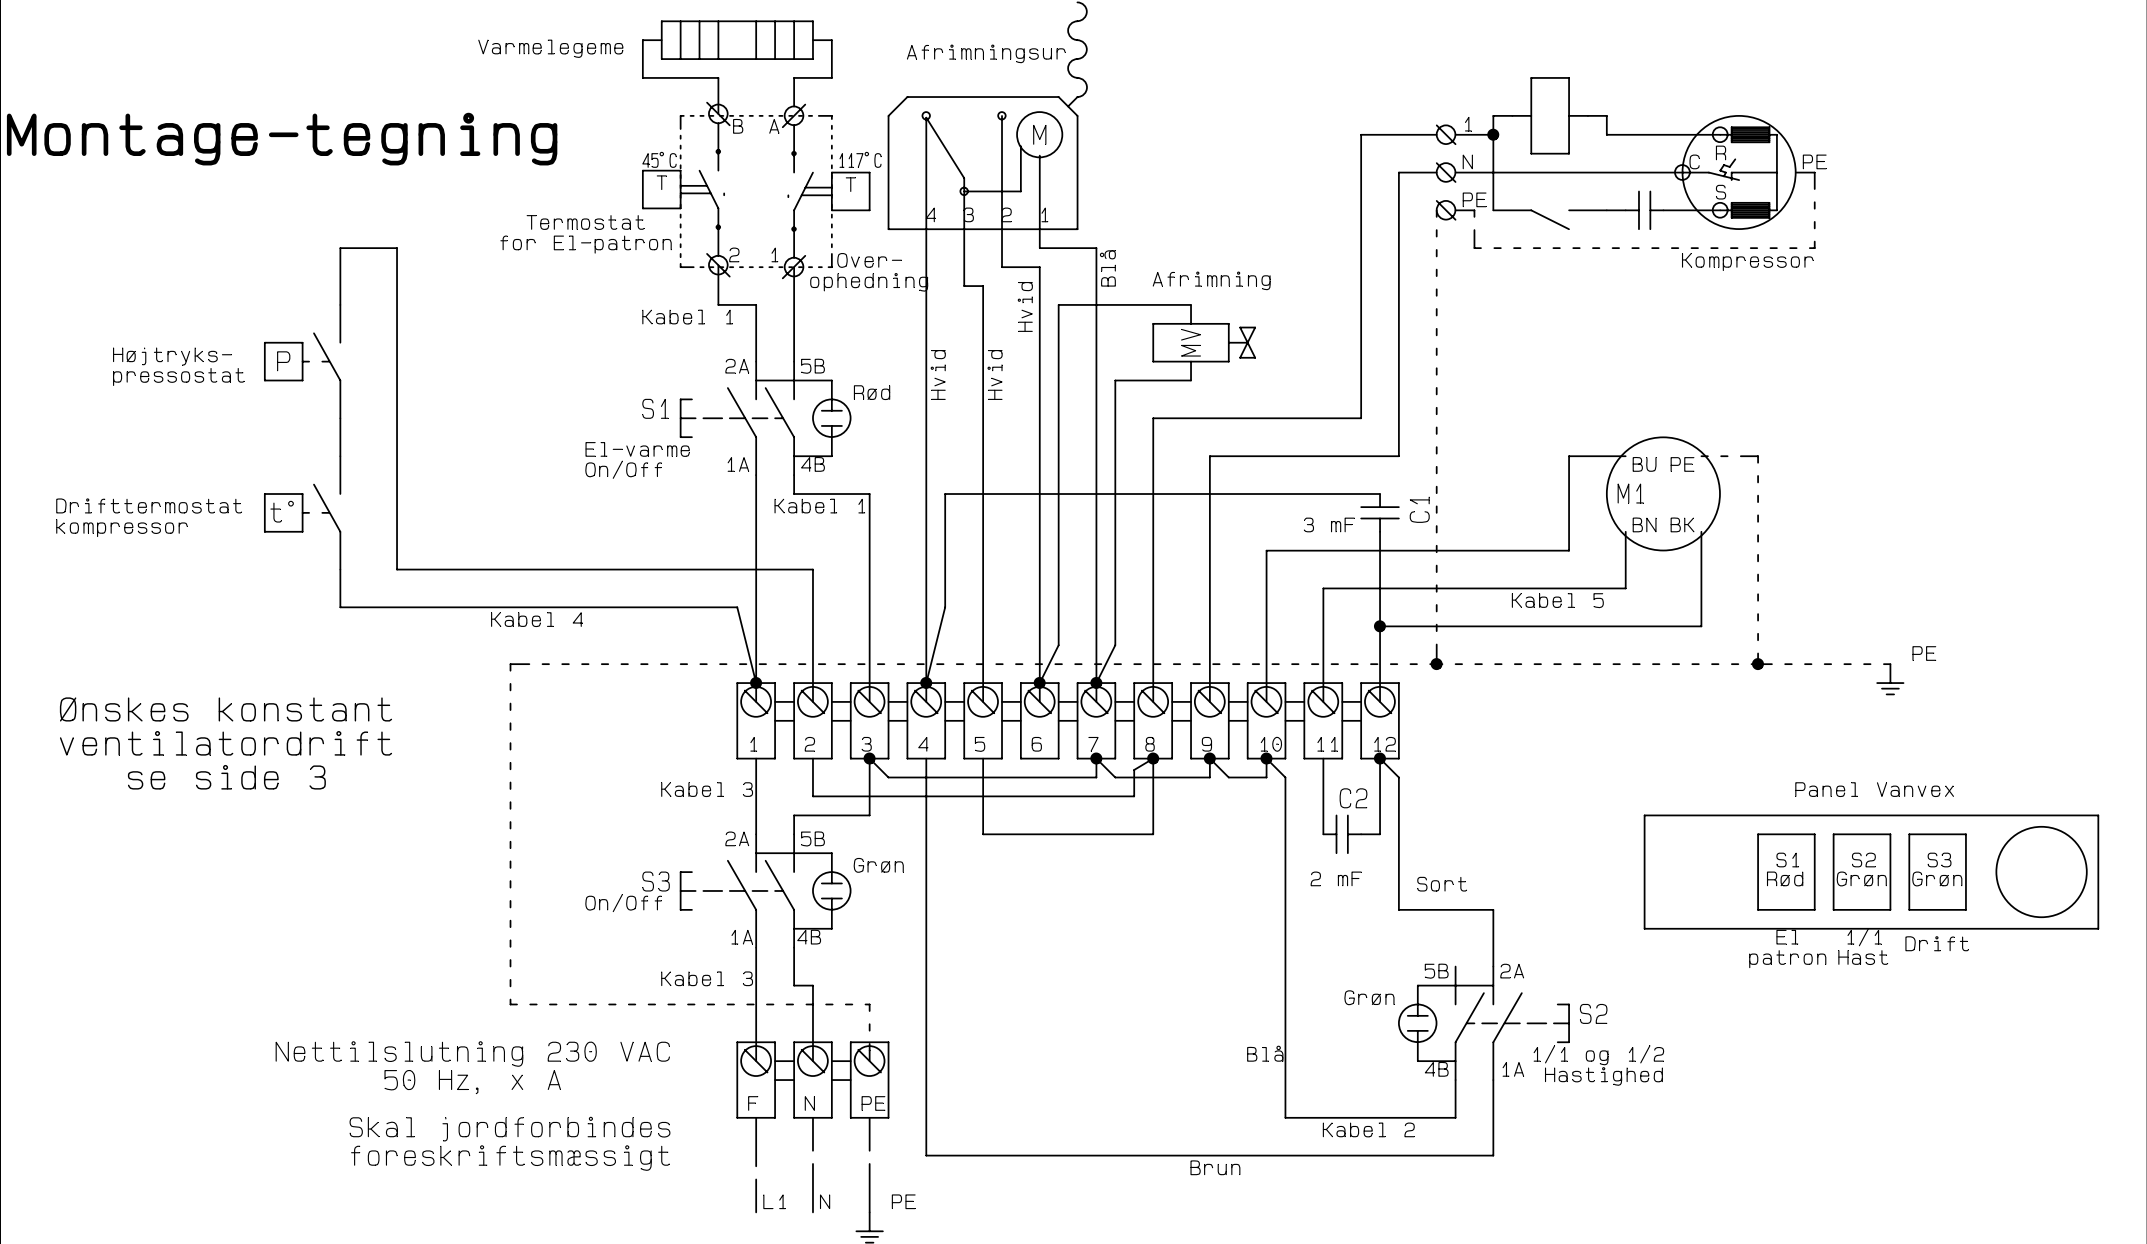



Kunde:		Type: Vanvex 290		Serie:	
Deres ref.:		Genvex ref.:			
Konstrukt.:: KS	Ordre nr.:	Rev.:: 16-10-2000	Dato: 16-01-20	Side: 1 af 4	

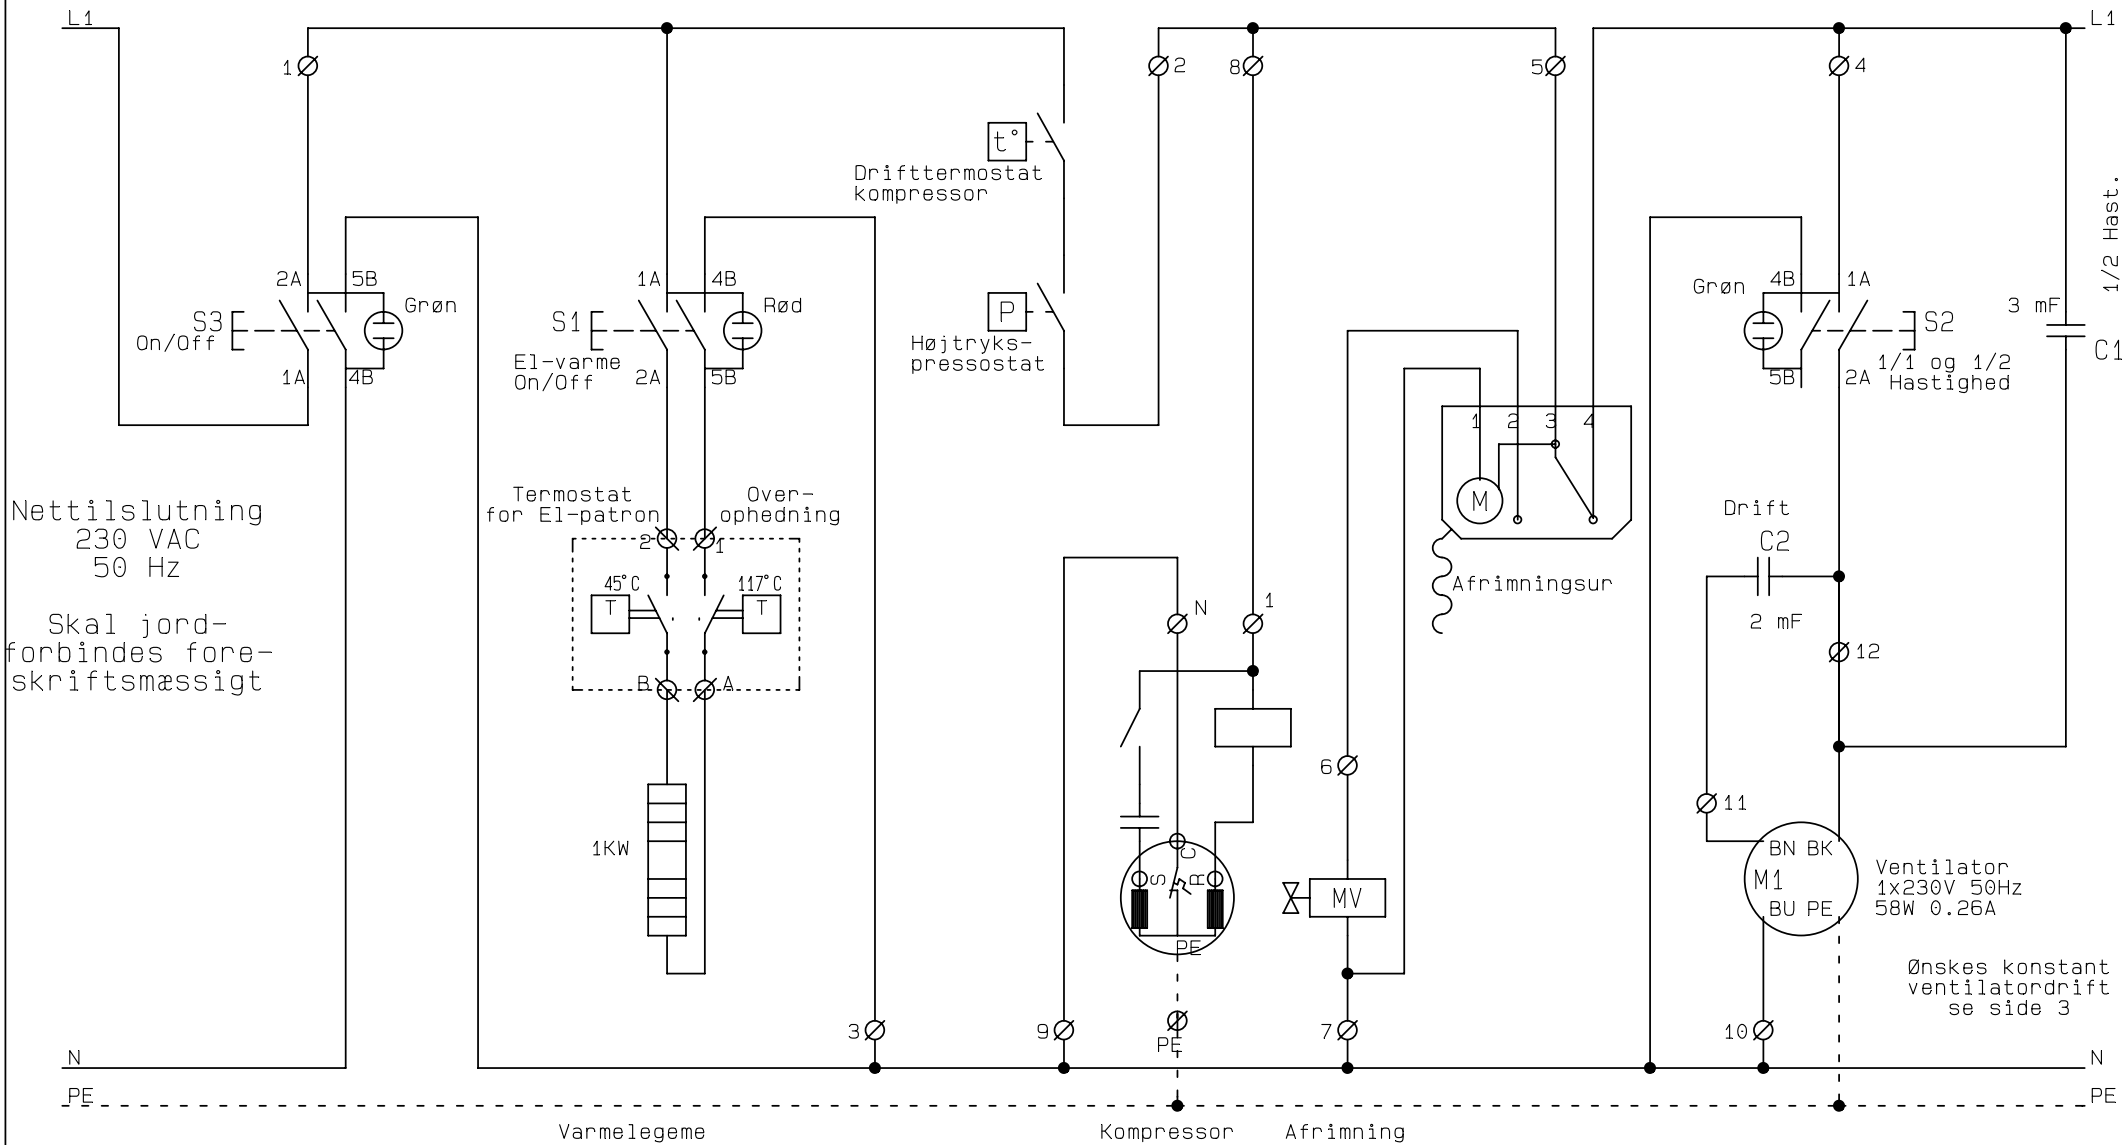

Kunde:		Type: Vanvex 290		Serie:	
Deres ref.:		Genvex ref.:			
Konstrukt.:: KS	Ordre nr.:	Rev.:: 16-10-2000	Dato: 16-01-20	Side: 2 af 4	

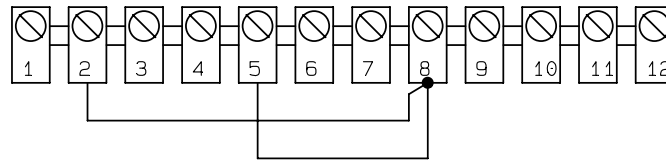

Ønskes konstant ventilatordrift flyttes ledning i kl 8 (fra kl 5) til kl 1

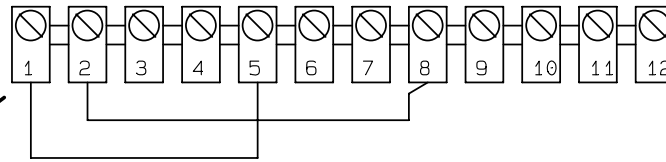

Sammen med eksisterende ledning



Kunde:		Type: Vanvex 290			Serie:	
Deres ref.:		Genvex ref.:				
Konstrukt.:: KS	Ordre nr.:	Rev.:: 16-10-2000	Dato: 16-01-20	Side: 3 af 4		